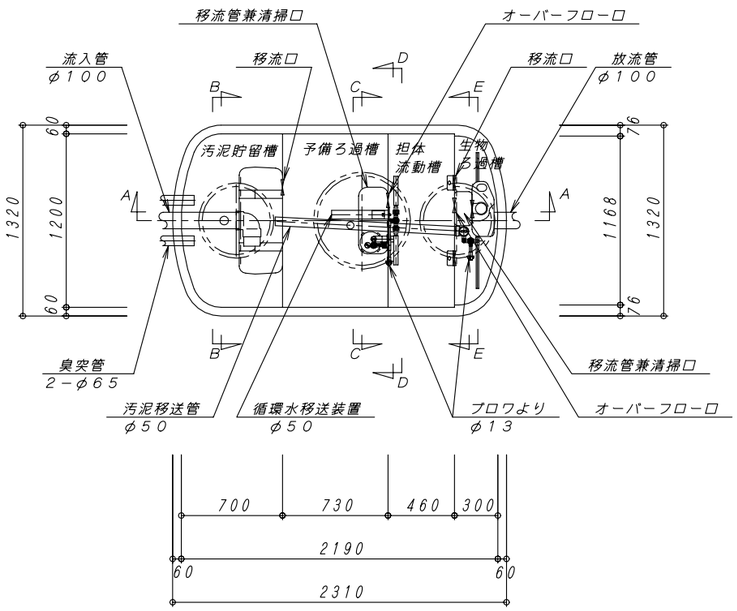

平　面　図　1：30

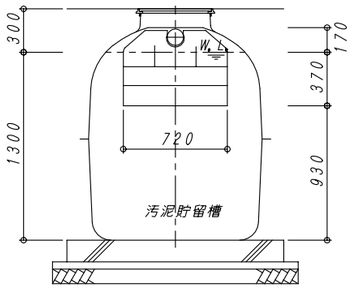

B−B　断　面　図　1：30

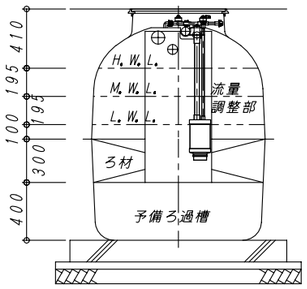

C−C　断　面　図　1：30

建築基準法第６８条の２６第１項の規定に基づき、同法施行令第３５条第１項の大臣認定による固液分離型流量調整付担体流動生物ろ過循環方式		
型式認定	認定番号	５−０６−Ｈ−００１（０５）−６
	認定年月日	平成１８年６月１４日
型式適合認定	認定番号	型０１ＣａｄＯａ００７２９９７
	認定年月日	平成１８年５月２６日
型　式		ダイエー浄化槽　ＦＣＳ７Ⅱ型
処理対象人員		７人
日平均汚水量		１．４ｍ³／日
流入ＢＯＤ		２００ｍｇ／Ｌ
放流ＢＯＤ		２０ｍｇ／Ｌ
流入ＳＳ		１６０ｍｇ／Ｌ
放流ＳＳ		２０ｍｇ／Ｌ
流入Ｔ−Ｎ		４５ｍｇ／Ｌ
放流Ｔ−Ｎ		２０ｍｇ／Ｌ

容　量　表

項　目	設　計　容　量	
	Ｈ．Ｗ．Ｌ．	Ｍ．Ｗ．Ｌ．
固液分離部	０．０４２　ｍ³	
汚泥貯留槽	０．９４７　ｍ³	
予備ろ過槽	１．０１２　ｍ³	０．８４８　ｍ³
ろ材	０．２６８　ｍ³	
流量調整部	０．３３３　ｍ³	
担体流動槽	０．７００　ｍ³	
流動担体	０．２８０　ｍ³	
生物ろ過槽	０．２９４　ｍ³	
ろ過担体	０．０５８　ｍ³	
消毒槽	０．０２１　ｍ³	
総容量	２．９７４　ｍ³	２．８１０　ｍ³

機器仕様表

項　目		ブロワ
口　径		φ１３
電　圧		ＡＣ１００Ｖ
モーター出力	５０Ｈｚ	０．０３９ｋｗ
	６０Ｈｚ	
吐出量		０．０６ｍ³／分
台　数		１台

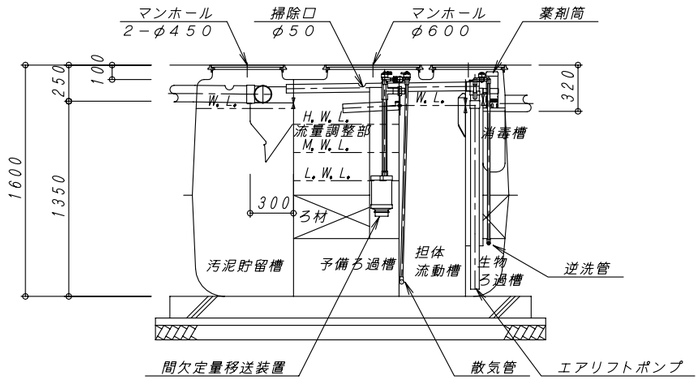

A−A　断　面　図　1：30

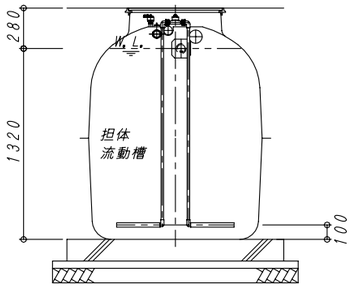

D−D　断　面　図　1：30

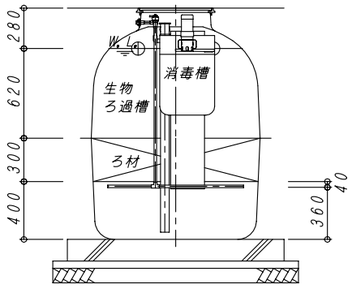

E−E　断　面　図　1：30

No.	内　容	日　付	担当者	承　認	備考：寸法は内寸法とする。
△					
△					
△					
△					

承認	検図	設計	製図
	畑中	前田	前田

DAIE　大栄産業株式会社

ダイエー浄化槽　ＦＣＳ７Ⅱ型

構造図

図番	FCS7Ⅱ
縮尺	1：30
日付	H18．8．11

REV △