## 仕　様　表

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 種　類／型　式 | 合併処理／ＫＹ－１０ＲＣ型 | 有効容量（$m^3$） | 嫌気濾床槽第１室 | ２．１３５ |
| 処　理　方　式 | 建築基準法施行令第３５条第１項の大臣認定による流量調整型嫌気濾床・担体流動循環生物ろ過方式 | | 嫌気濾床槽第２室 | １．０４９ |
| | | | 担体流動槽 | ０．７１５ |
| 処理対象人員 | １０　人 | | 生物ろ過槽 | ０．０９９ |
| 一人当り汚水量 | ０．２　$m^3$／人・日 | | 処　理　水　槽 | ０．２１９ |
| 計　画　水　量 | ２．０　$m^3$／日 | | 消　毒　槽 | ０．０２２ |
| 流入水ＢＯＤ濃度 | ２００　ｍｇ／Ｌ | | 総　容　量 | ４．９４５ |
| 放流水ＢＯＤ濃度 | ２０　ｍｇ／Ｌ　以下 | 流量調整部容量 | | ０．７０６ |
| 除　去　率 | ９０　％以上 | 送風機 | 仕様 | 単相１００Ｖ，８６／８０，１台 |
| 流入水Ｔ－Ｎ濃度 | ５０　ｍｇ／Ｌ | | 風量 | ８０　Ｌ／分 |
| 放流水Ｔ－Ｎ濃度 | ２０　ｍｇ／Ｌ　以下 | | 型式 | LAG-80/80Y（フリーピストン式） |
| 除　去　率 | ６０　％以上 | | 寸法 | 276L x229W x218H mm |
| 薬　　剤 | イソシアヌール酸系塩素剤（有機系）　φ70x150gx13錠（最大保有量） | | | |
| マンホール | φ４５０×１個、φ６００×２個 | | | 安全荷重500Kg※ |

※・普通乗用車より重いトラックなどの荷重のかかる場所には、適切な耐荷重マンホールカバー（安全荷重１５００Ｋｇ等）をご使用下さい。

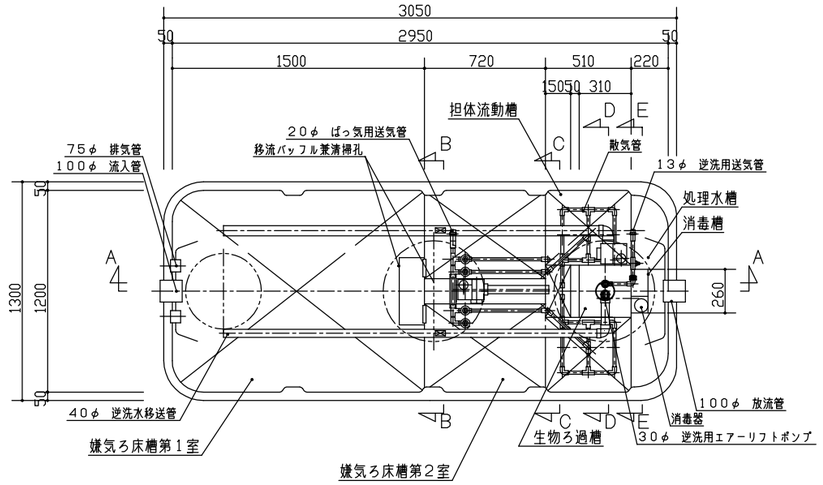


A－A断面図

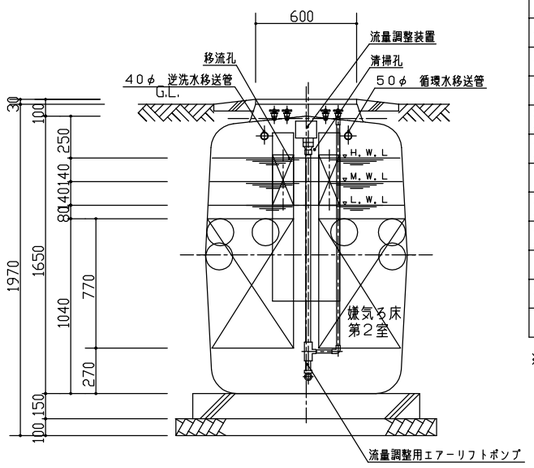


C－C断面図

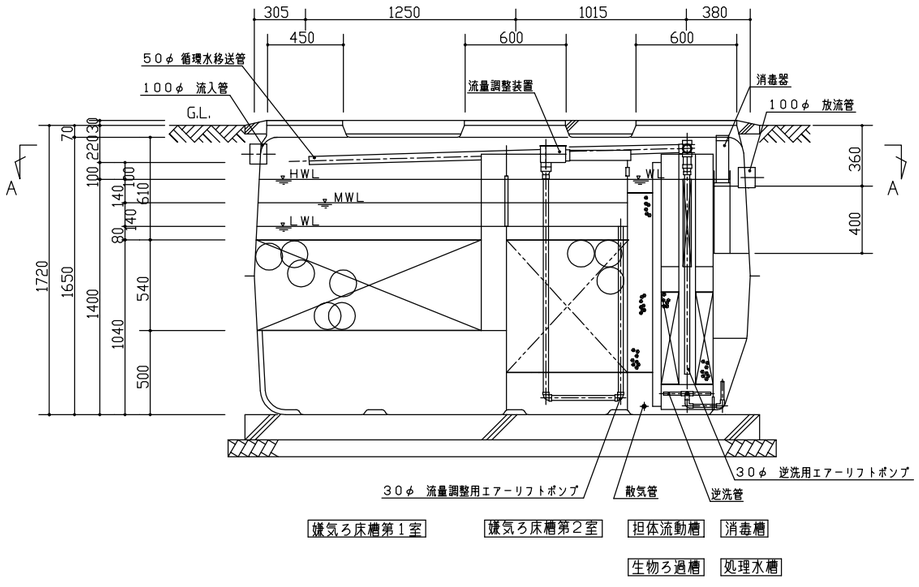


B－B断面図

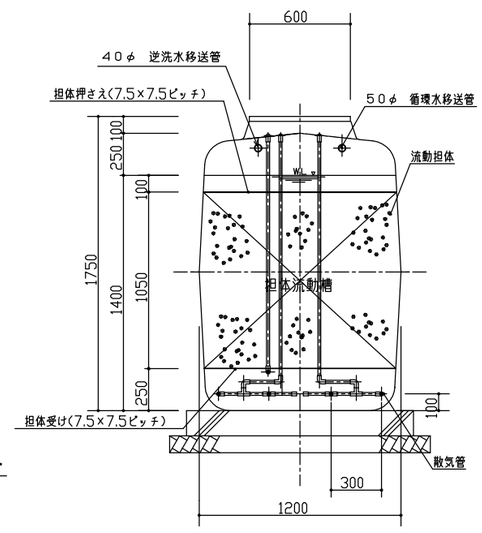


D－D断面図

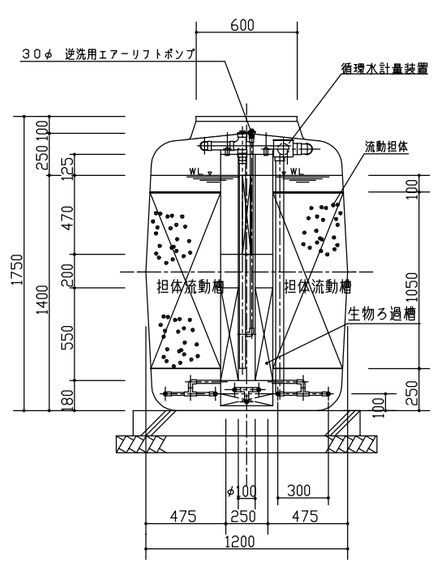


E－E断面図

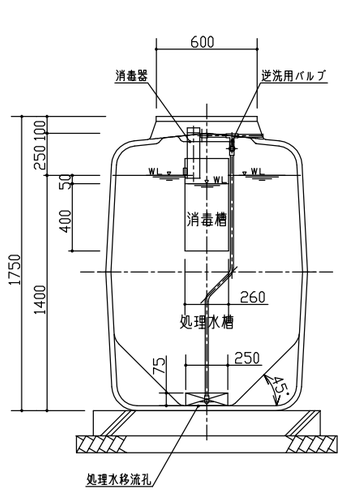


F－F断面図

| | |
|---|---|
| 名　称 | 小型合併処理浄化槽 |
| 型　式 | クボタ浄化槽　ＫＹ－１０ＲＣ型 |
| 人　槽 | １０人槽 |

株式会社クボタ